

SIECI NIEELEKTRYCZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-72
	Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane	8976-54
	Pierścienie uszczelniające	Grupa katalogowa 0418

BIBLIOTEKA

ND-9378

WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są pierścienie uszczelniające stosowane do przejść gazociągów przez przegrody budowlane wg BN-82/8976-50.

1.2. Normy związane
BN-73/6616-14/11 Płyty gumowe. Wulkanizowane i niewulkanizowane płyty ogólnego przeznaczenia
BN-82/8976-50 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane


2. OZNACZENIE

Przykład oznaczenia pierścienia uszczelniającego na gazociąg o średnicy nominalnej 100:

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 100 BN-72/8976-54

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary w mm. — wg rysunku i tabl. 1.

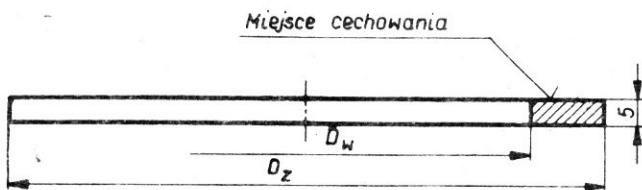

8976-54

3.2. Wykonanie. Pierścienie uszczelniające należy wycinać z płyt gumowych wg BN-73/6616-14/11. Dopuszcza się wulkanizowanie pierścieni z części $1/2$ i $1/4$ pierścienia. Miejsca wulkanizowane nie mogą tworzyć zgrubień, muszą być szczelne i spełniać warunki wytrzymałościowe płyty gumowej.

3.3. Cechowanie. Pierścienie uszczelniające należy cechować malując farbą niezmywalną w miejscu wskazanym na rysunku oznaczenie wg 2 bez części słownej.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Pierścienie jednej wielkości dostarcza się w wiązkach po 5 sztuk i przechowuje w magazynach zamkniętych na regałach. Pierścienie można przewozić dowolnymi środkami transportowymi, zabezpieczając je przed przemieszczaniem się.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badań

- sprawdzenie kształtu i wymiarów (3.1),
- sprawdzenie wykonania (3.2),
- sprawdzenie cechowania (3.3).

5.2. Miejsce i czas przeprowadzania badań. Wszystkie rodzaje badań przeprowadza się u wytwórcy przy odbiorze partii pierścieni.

5.3. Przygotowanie partii pierścieni do badań. Do badań należy przedstawiać partie liczące nie mniej niż 26 i nie więcej niż 400 sztuk pierścieni jednej wielkości.

5.4. Pobieranie próbek. Do wykonania badań wg 5.1 z partii pierścieni należy pobrać próbki w sposób losowy w liczbie podanej w tabl. 2.

Tablica 1

D_{nom}	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	700
D_z	50	50	69	81	81	98	123	148	205	205	257	306	383	383	490	602	702	802
D_w	26	31	39	45,5	55	71	90	111	135	162	222	276	327	360	410	511	635	725

Biuro Projektów Gazownictwa „Gazoprojekt”

Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 31 maja 1972 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1973 r. (Dz. Norm. i Miar nr 15/1972 poz. 32)

Tablica 2

Liczba pierścieni w partii	Liczba pierścieni pobranych do badań wg 5.1	Największa dopuszczalna liczba pierścieni nie odpowiadających wymaganiom normy ze względu na badania wg 5.1
26 ÷ 100	15	1
101 ÷ 400	40	2

5.5. Opis badań

5.5.1. Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy przeprowadzać przez oględziny i pomiar suwmiarką z dokładnością do 0,1 mm.

5.5.2. Sprawdzenie wykonania i cechowania należy przeprowadzać na podstawie zaświadczeń i przez oględziny.

5.6. Ocena wyników badań. Partię pierścieni poddaną badaniom należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli w liczbie pierścieni poddanych badaniom wg 5.1 liczba pierścieni uszczelniających nie odpowiadających wymaganiom normy jest dla poszczególnych badań mniejsza lub równa liczbie podanej w tabl. 2.

W przypadku gdy chociażby dla jednego badania wg 5.1 liczba pierścieni uszczelniających nie odpowiadających wymaganiom normy jest większa od liczby podanej w tabl. 2, całą partię pierścieni należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy bez przeprowadzania dalszych badań.

5.7. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badań. Zakład produkujący pierścienie na żądanie odbiorcy powinien wydać zaświadczenie zawierające krótki opis zbadanych pierścieni oraz wyniki liczbowe ich badań.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Wydanie 5 — stan aktualny: grudzień 1985 — uaktualniono normy związane.