

OPAKOWANIA SZKLANE BUTELKI	NORMA BRANŻOWA	BN-71
	Opakowania szklane leków Butelki do eteru narkozowego	6831-41
		Grupa katalogowa 0592

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są butelki pojemności nominalnej 140 cm³ przeznaczone do przechowywania eteru narkozowego, dostosowane do zamknięcia korkiem.

2. Oznaczenie

BUTELKA DO ETERU 140 BN-71/6831-41
SWW 1543-1

3. Kształt i wymiary w mm – wg rysunku.

4. Materiał. Szkło brązowe wg PN-76/O-79702. Odcień barwy ustala wzorzec uzgodniony pomiędzy producentem i odbiorcą.

5. Wykonanie – wg PN-76/O-79702.


6. Cechowanie. Na dnie butelki powinny być wykonane co najmniej następujące trwałe znaki:

- wytwórni,
- pojemności nominalnej.

7. Pozostałe wymagania – wg PN-76/O-79702.

8. Pakowanie, przechowywanie i transport – wg PN-76/O-79702.

9. Badania techniczne – wg PN-76/O-79702.

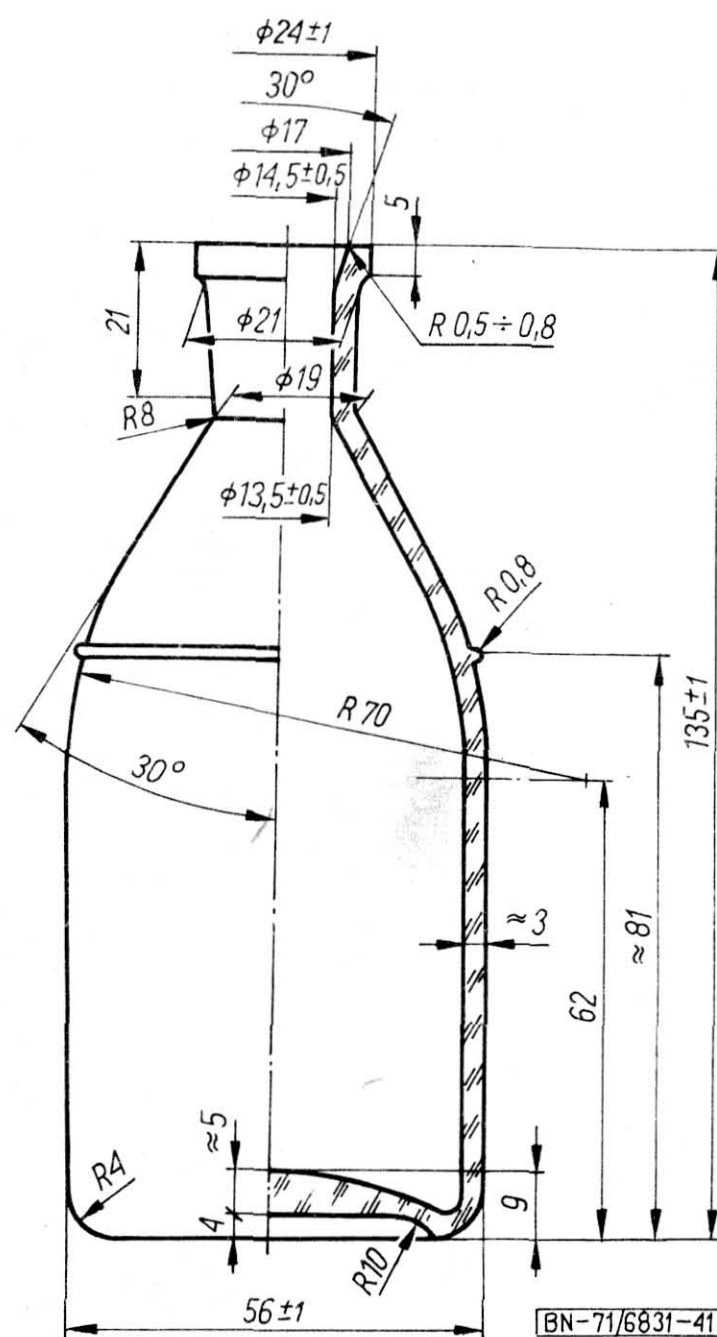

Pojemność, cm ³		Grubość, mm		Masa g
		minimum		
nominalna	całkowita	ścianki	dna	
140 ± 3	170 ± 6	1,6	3	≈ 140

KONIEC

Informacje dodatkowe

Informacja

BIBLIOTEKA
Politechniki Lub

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Szklarskiego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego dnia 4 czerwca 1971 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1972 r.
(Mon. Pol. nr 48/1971, poz. 314)

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Zjednoczenie Przemysłu Szklarskiego, Warszawa.

2. Normy związane
PN-76/O-79702 Opakowania szklane leków. Butelki i słoje. Wymagania i badania

3. Symbol wg SWW - 1543-1.

4. Wydanie 2 - stan aktualny: lipiec 1986 r., uaktualniono normy związane i poprawiono błędy.