

OPAKOWANIA SZKLANE SŁOJE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-76
	Opakowania jednostkowe szklane Słoje z zamknięciem typu PT do artykułów spożywczych	6833-21
		Grupa katalogowa 0591

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są szklane słoje do artykułów spożywczych pojemności nominalnej 200 cm³, przystosowane do zamknięcia typu PT.

2. Przykład oznaczenia słoja pojemności 200 cm³:
SŁÓJ DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PT 200 BN-76/6833-21

3. Kształt i wymiary w mm — wg rysunku.

4. Materiał. Szkło bezbarwne — wg PN-79/O-79701.

5. Wykonanie — wg PN-79/O-79701. Kołnierz słoja powinien być wykonany wg PN-75/6833-20, załącznik 18.


6. Cechowanie. Na dnie słoja powinny być wykonane trwałe znaki:

- pojemność nominalna w cm³,
- numer formy,
- znak huty.

7. Wymagania pozostałe — wg PN-79/O-79701.

8. Pakowanie, przechowywanie i transport — wg BN-72/6830-01.

9. Badania — wg PN-79/O-79701 i BN-75/6833-20 załącznik 18.

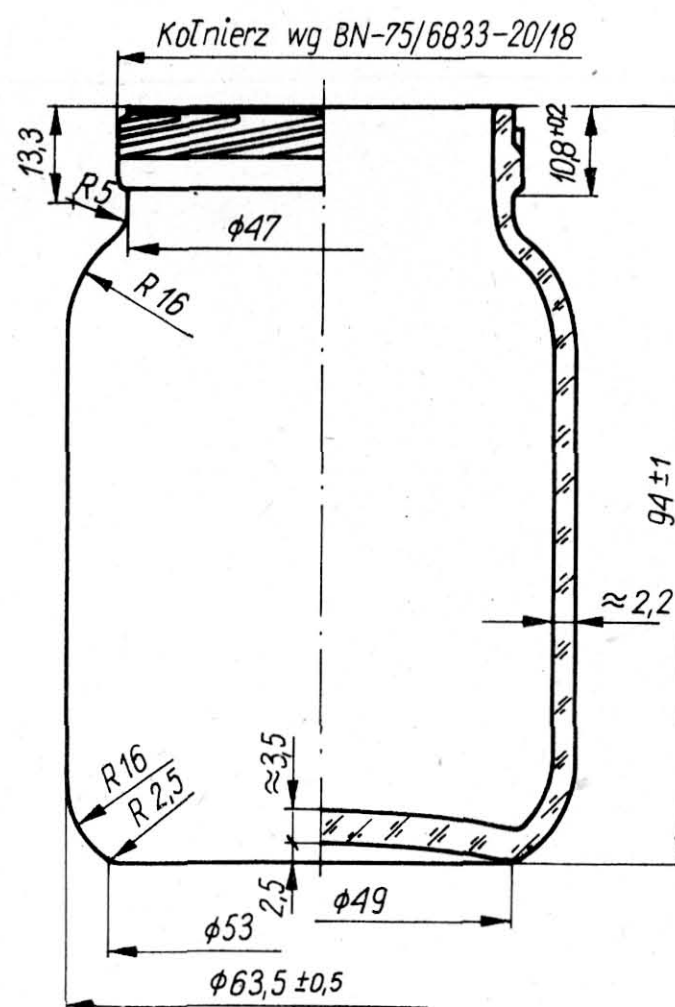

BN-76/6833-21

Pojemność, cm ³		Masa (g)
nominalna	całkowita	
200	215 ^{±5}	120

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Szkła i Ceramiki, Filia w Krakowie.

2. Normy związane
PN-79/O-79701 Opakowania jednostkowe szklane. Słoje do artykułów spożywczych. Wymagania i badania
BN-72/6830-01 Opakowania szklane. Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-75/6833-20 Kołnierze słoje. Kształt i wymiary

3. Symbol wg SWW — 1542-17.

4. Autorzy projektu normy — I. Urbaniak, E. Leszczak, Z. Pawłowski — ZHSO „VITROPAK”.

5. Wydanie 2 — stan aktualny: lipiec 1986.

Informacja

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Politechniki Lub.

Zgłoszona przez Instytut Szkła i Ceramiki
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego VITROCER dnia 14 września 1976 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 25/1976 poz. 106)